

Директору МОБУ СОШ с.Качеганово

Хакимовой Елене Барисовне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 15 » октября 2015г.

(дата рассмотрения дела)

с.Киргиз-Мияки ул.Губайдуллина, 117 а

(место рассмотрения дела)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Миниахметов Ильмир Минирашитович адрес места нахождения органа надзорной деятельности: РБ, с. Бижбуляк ул. К.Иванова д.17, 2 этаж в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дела об административных правонарушениях № 82 от 20.08.2015г., установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Хакимова Елена Борисовна

Дата и место рождения 08.02.1960 г.р. Республика Башкортостан, Миякинский район, д.Дубровка
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. РБ, Миякинский район с.Качеганово, ул.Мира д.32

Фактически проживающий(ая), тел. РБ, Миякинский район с.Качеганово, ул.Мира д.32

Документ, удостоверяющий личность паспорт 8005 962463 выдан Миякинским РОВД РБ 04.04.2003г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч.1,3 ст.20.4 КоАПРФ

Работающий(ая)/служащий(ая) МОБУ СОШ с.Качеганово Директор

13 октября 2015 года в 15 часов 00 минут, по результатам плановой проверки территории и здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Качеганово муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан расположенный по адресу: с.Качеганово ул.Молодежная,13, с.Новые Ишлы ул.Шоссейная,7, нарушила требования пожарной безопасности

а именно:

МОБУ СОШ с.Качеганово	
Школа не обеспечена наружным источником противопожарного водоснабжения (пожарный водоем или пожарный гидрант).	п.2.11 СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».
Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год чердачного помещения здания школы.	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390).
Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	сп.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)
Школа не обеспечено оборудованием позволяющий передать по беспроводным линиям связи сигнала о срабатываний автоматических установок на пульт связи пожарного подразделения.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п.14.4 п.3.16 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
Руководитель организации не обеспечивает исправность внутреннего противопожарного водопровода	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление

Руководитель организации не обеспечивает комплектность пожарных кранов внутреннего водопровода пожарными рукавами и стволами и вентилями.	от 25 апреля 2012 года № 390) п.57 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)
ПОИ с.Новые Ишлы МОБУ СОИ с.Качеганово Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год чердачного помещения здания школы.	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390).
Руководитель организации не обеспечивает соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление от 25 апреля 2012 года № 390)
Школа не обеспечено оборудованием позволяющий передать по беспроводным линиям связи сигнала срабатываний автоматических установок на пульт связи пожарного подразделения.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 п.14.4 п.3.16 СНиП 31-06-2009

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность по части 1,3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


По результатам рассмотрения административного дела в отношении, директора МОБУ СОИ с.Анясево установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействию по несоблюдению требований пожарной безопасности в здании администрации района.

На основании вышеизложенного,

О Б Я З Ы В А Ю:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное Представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление. В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного инспектора
Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы

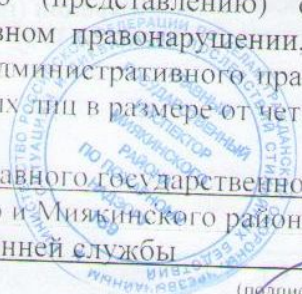

(подпись лица вынесшего постановление, Ф.И.О.)

И.М.Миниахметов

Представление получил с 15.10.2015г. директор Рамиль - Ракимов С. Б
(дата, должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения, № данного письма)